


## ПОРОШКОВЫЕ ОГнетушители

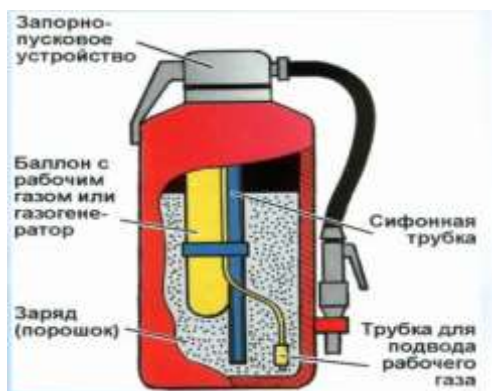

**Предназначены** для ликвидации очагов пожара всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ).

### Приведение огнетушителя в действие


1. 2.



3. 4.



## УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГнетушители

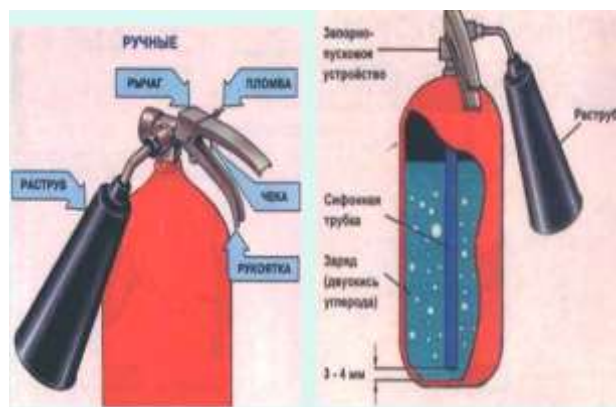

**Предназначены** для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.

### Приведение огнетушителя в действие

1. 2.



3. 4.



**ВНИМАНИЕ:** не прикасаться оголенными частями тела к раструбку.

## ХИМИЧЕСКИЕ ПЕНЫЕ ОГнетушители



**Предназначены** для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением.

### Приведение огнетушителя в действие

1.



2.



3.



## ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

Предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и производственных помещениях водой от внутреннего противопожарного водопровода.



### Приведение внутреннего пожарного крана в действие

1. Открыть дверцу шкафа.
2. Раскатать в направлении очага пожара рукав, соединённый с краном и стволом.
3. Открыть вентиль поворотом маховичка против часовой стрелки и направить струю воды из ствола в очаг горения.

**ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ :  
01; 112.**

МБУ ДПО  
«Курсы ГО г.о. Тольятти»

## Памятка

Жителю городского округа  
**ТОЛЬЯТТИ**

**Первичные средства  
пожаротушения**



## ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Все огнетушители должны перезаряжаться:

- после применения;
- при неисправном манометре;
- утечки газа ОТВ;
- по истечению срока годности ОТВ.

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Вид используемого ОТВ	Срок (не реже)	
	проверки параметров ОТВ	Перезарядки огнетушителя
Вода, вода с добавками	1 раз в год	1 раз в год
Пена	1 раз в год	1 раз в год
Порошок	1 раз в год (выборочно)	1 раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)	взвешиванием 1 раз в год	1 раз в 5 лет
Хладон	взвешиванием 1 раз в год	1 раз в 5 лет

## Содержание этикетки при техническом обслуживании

### Вид технического обслуживания

Осмотр огнетушителя (проверен внутри, снаружи)/дата: месяц, год/	Проверка качества ОТВ/дата;/ перезарядка ОТВ/ марка ОТВ, дата перезарядки/	Гидравлическое (пневматическое) испытание/дата проведения, величина испытательного давления/
Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста	Дата проведения следующего испытания огнетушителя	

г.о. Тольятти